CALIBRATION CERTIFICATE

10/31/2008

Tag:	DPT-203A	Activity Date:	9/11/2008 11:20
Device ID	2424380	Input:	0.000 to 99.930 InH2O
Calibrator Model:	MFT 4010 -01-1-00	Output:	4.000 to 20.000 mA
Calibrator Serial Number:	962540-J34		
Snsr Serial Number:	60106145		

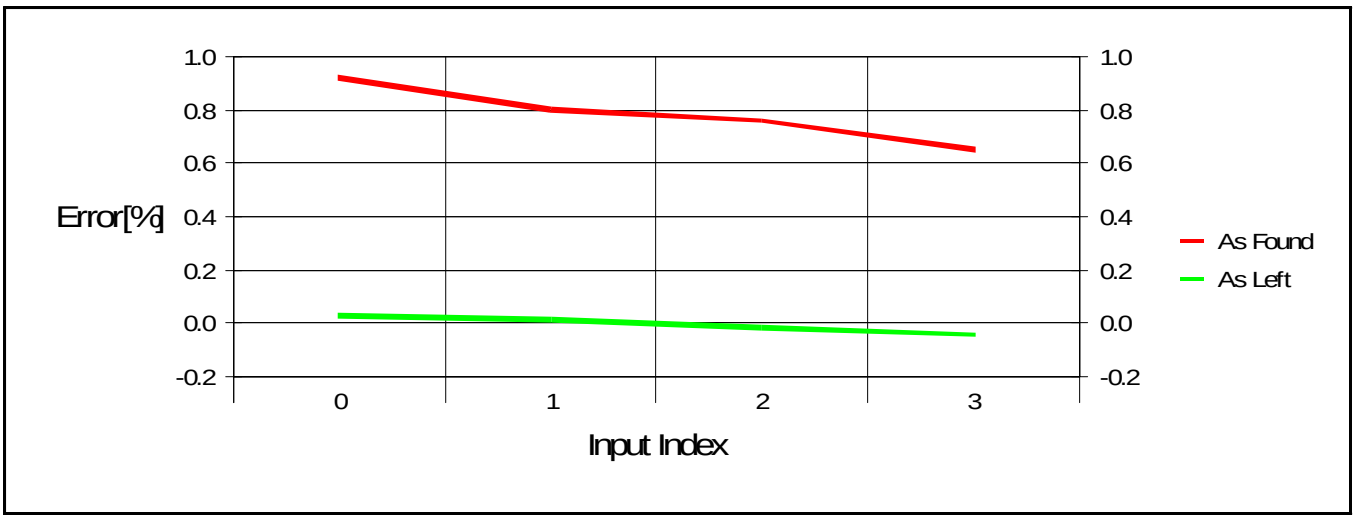

Max Error: 0.923%

POINT	INPUT	OUTPUT	EXPECTED OUTPUT	ERROR [%]
1	-0.01	4.146	3.998	0.923
2	33.31	9.462	9.333	0.804
3	66.61	14.787	14.665	0.762
4	99.92	20.103	19.998	0.654

Max Error: -0.044%

POINT	INPUT	OUTPUT	EXPECTED OUTPUT	ERROR [%]
1	-0.01	4.003	3.998	0.029
2	33.32	9.337	9.335	0.013
3	66.61	14.662	14.665	-0.019
4	99.93	19.993	20	-0.044

COMMENT:

Calibrated By: _____ Reviewed By: _____